

# کاربرد روش ارزیابی همگذاشت فازی در انتخاب گزینه مناسب آبگیری از لجن تصفیه‌خانه شهرک قدس تهران

سارا نظیف<sup>۱</sup>

علی‌اکبر عظیمی<sup>۲</sup>

مسعود طاهریون<sup>۳</sup>

عفت سادات کمالی<sup>۱</sup>

(دریافت ۹۱/۸/۲۰ پذیرش ۹۲/۸/۱۴)

## چکیده

برای طراحی و ارتقای مؤثر سیستم‌های تصفیه فاضلاب و لجن، انتخاب سیستم مناسب از میان گزینه‌های موجود اهمیت زیادی دارد. این مسئله با توجه به توسعه تکنولوژی و افزایش نوع گزینه‌ها با قابلیت‌های مختلف، در حال حاضر اهمیت ویژه‌ای یافته است. روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره، یکی از روش‌های رو به توسعه‌ای است که با در نظر گرفتن کلیه معیارهای مؤثر در تصمیم‌گیری، اقدام به تعیین گزینه برتر می‌نماید. قرارگیری تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک قدس در غرب تهران در مجاورت نواحی مسکونی و نارضایتی شهروندان بهدلیل بوی منتشره از بسترهای ماسه‌ای آبگیری لجن این تصفیه‌خانه را اجتناب ناپذیر نموده است. بهمنظور تعیین روش مناسب برای سیستم آبگیری لجن این تصفیه‌خانه از تصمیم‌گیری چندمعیاره به روش ارزیابی همگذاشت فازی استفاده شد. روش تحلیل سلسه مراتبی برای وزن دهنی به معیارهای ذهنی شامل معیارهای اجتماعی، محیط زیستی و مدیریتی و مفهوم آنتروپویی برای وزن دهنی به معیارهای عینی شامل معیارهای اقتصادی مورد استفاده قرار گرفت. در این روش با در نظر گرفتن توابع عضویت فازی متاثر برای مقادیر شاخص‌ها، عدم قطعیت پارامترهای تصمیم‌گیری لحاظ شد. نتایج تحقیق نشان داد برای تصفیه‌خانه شهرک قدس، سیستم آبگیری فیلتر فشاری نواری و فیلتر فشاری نسبت به سایر گزینه‌ها ارجحیت دارد.

**واژه‌های کلیدی:** آبگیری لجن، تصمیم‌گیری چند معیاره، ارزیابی همگذاشت فازی، آنتروپویی

## Application of Fuzzy Synthetic Evaluation in Selection of Best Sludge Dewatering Option in Ghods Town WWTP in Tehran

E. S. Kamali<sup>1</sup>

M. Taheriyoun<sup>2</sup>

A.A. Azimi<sup>3</sup>

S. Nazif<sup>4</sup>

(Received Nov. 10, 2012 Accepted Nov. 5, 2013)

### Abstract

The design and upgrade of sludge treatment systems generally depend on the decision made regarding the appropriate system from among the options available. The selection process has become increasingly important and complex due to recent technological developments that have led to increased diversity in the available options which offer a wide variety of capabilities. The multi-criteria decision making method is one of the techniques recently developed which takes into account all the criteria involved in the decision making process. The Ghods Town WWTP in the west of Tehran located in the vicinity of residential areas has given rise to claims by citizens due to the odors emitted by the sludge sand drying bed, which justifies the replacement of the present sludge dewatering system. For this purpose, the multi-criteria decision making method based on the fuzzy synthetic evaluation method was used to identify the optimal sludge dewatering system appropriate for the WWTP under consideration. Furthermore, weighting of the subjective (social, environmental, and administrative) criteria was accomplished using the analytical hierarchy process and the objective (i.e., economic) criteria were weighted using the entropy concept. In this method, the triangular fuzzy membership function was also used to take into account the uncertainty associated with each of the decision making parameters. Based on the results obtained, the belt filter press dewatering system and the filter press were identified as the preferred solutions.

**Keywords:** Sludge Dewatering, Multi Criteria Decision Making, Fuzzy Synthetic Evaluation, Entropy.

1. Grad. MSc of Civil and Environmental Eng., Kharazmi University, Tehran

۱- دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران- محیط‌زیست، دانشگاه خوارزمی، تهران  
۲- استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان (نویسنده مسئول)

2. Assist. Prof., Dept. of Civil Eng., Isfahan University of Tech., Isfahan (Corresponding Author) (+98 31) 33913822  
taheriyoun@cc.iut.ac.ir

۳- استادیار، دانشکده مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران

3. Assist. Prof., Dept. of Environmental Eng., Tehran University, Tehran

۴- استادیار، دانشکده مهندسی عمران، پردیس فنی، دانشگاه تهران

## ۱- مقدمه

در تحقیق دیگری کریمی و همکاران در سال ۲۰۱۱ انتخاب بهترین فرایند را با استفاده از روش‌های تاپسیس فازی و تحلیل سلسله مراتبی فازی انجام داده و نتایج را مقایسه نمودند [۷]. شاهمنصوری و همکاران در سال ۱۳۹۱ برای انتخاب نوع و محل تصفیه خانه آب با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی بهترین گزینه را در غالب گزینه‌های تصفیه‌خانه متمرکز و غیر مت مرکز و برای ۱۴ گزینه مختلف انجام دادند [۸].

گانگمینگ و همکاران در سال ۲۰۰۷، به منظور انتخاب بهترین فرایند تصفیه فاضلاب، از روش‌های تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل نسبی خاکستری<sup>۳</sup> به صورت توأمان استفاده کردند [۹].

روش ارزیابی همگذاشت فازی<sup>۴</sup>، یک روش تحلیل چند معیاره مبتنی بر منطق فازی است که در برخی مطالعات قبلی استفاده شده است. همچنین برای وزن دهنی به معیارها، علاوه بر روش‌های نظری و ذهنی نظری مقایسه زوجی که ممکن بر نظر کارشناس است، از مفهوم آنتروپی نیز برای وزن دهنی به معیارهای عینی که مبتنی بر مقدار و داده است نیز استفاده شده است. چادهاری و حسین<sup>۵</sup> در سال ۲۰۰۶، متداولوژی برای مدیریت ریسک بهداشتی برای چند روش گندزدایی آب آشامیدنی تدوین نمودند. در این مطالعه، توابع عضویت فازی برای لحاظ نمودن عدم قطعیت‌های پارامترها تعریف شده و وزن اهمیت معیارها بر اساس روش ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی به عنوان وزن ذهنی<sup>۶</sup> و مفهوم آنتروپی به عنوان وزن عینی<sup>۷</sup> هر معیار محاسبه شده است [۱۰].

از قابلیت‌های روش ارزیابی همگذاشت فازی می‌توان به کاربرد آن در مسائل مهم محیط زیستی و سلامتی انسان اشاره نمود. از این روش در طبقه‌بندی کیفیت آب رودخانه‌ها و مخازن بر پایه روش تصمیم‌گیری چندمعیاره و بر اساس معیارهای پارامترهای کیفیت آب استفاده شده است [۱۱ و ۱۲]. همچنین در زمینه تحلیل کیفیت آب زیرزمینی نیز روش ارزیابی همگذاشت فازی و وزن دهنی آنتروپی<sup>۸</sup> به کارگرفته شده است [۱۳ و ۱۴]. از روش ارزیابی همگذاشت فازی در تحلیل ریسک محیط زیستی ناشی از تخلیه ضایعات حاصل از استخراج نفت و همچنین ریسک سلامتی محصولات جانی گندزاده‌های کلردار در آب آشامیدنی نیز استفاده شده است [۱۵ و ۱۶].

در مطالعات قبلی تاکنون به گزینی سیستم آبگیری لجن مورد بررسی قرار نگرفته است. همچنین استفاده از روش ارزیابی

در یک فرایند تصفیه فاضلاب، لجن حاصل از تصفیه معمولاً حاوی مواد آلی، پاتوژن‌ها و بیش از ۹۵ درصد آب است. سیستم‌های فراوری و دفع لجن عمدها شامل فرایندهای هضم برای حذف مواد آلی و پاتوژن‌ها و تغليظ و آبگیری برای کاهش حجم لجن و دفع آب اضافی هستند. آبگیری لجن یک فرایند انتهاهی در تصفیه لجن است که با تبدیل لجن به مواد جامد و نیمه جامد، مدیریت آن را آسان‌تر نموده و کاربرد لجن را در فرایندهای نظیر کمپوست، سوزاندن و دفن بهداشتی تسهیل می‌نماید. در حال حاضر سیستم‌های مختلفی نظیر بسترها ماسه‌ای، فیلتر فشاری نواری و فیلتر فشاری، لاگون‌های لجن، فیلتر خلاً و سانتریفوژ برای آبگیری لجن در تصفیه‌خانه‌های فاضلاب قابل کاربرد می‌باشد. تنوع گزینه‌ها و خصوصیات و قابلیت‌های متفاوت هر یک از سیستم‌ها، تصمیم‌گیری در مورد انتخاب گزینه مناسب برای یک تصفیه‌خانه را مشکل می‌نماید [۱].

متغیرهای اصلی در هر فرایند آبگیری، غلظت جامدات و میزان جریان لجن ورودی، مواد شیمیایی مورد نیاز، غلظت جامدات کیک لجن آبگیری شده و جریان لجناب است. آبگیری از لجن، بخش اعظمی از گزینه‌های تصفیه لجن را شامل می‌شود در نتیجه انتخاب روش مناسب باید با دقت کافی انجام پذیرد [۲]. ولی باید توجه نمود که ممکن است گزینه با حداقل گزینه، بهترین گزینه نباشد. در انتخاب بهترین گزینه، معیارهای فنی، اقتصادی، محیط زیستی و مدیریتی تأثیرگذار است؛ ارتباط بین این معیارها پیچیده بوده و معمولاً یک معیار بر دیگر معیارها تأثیرگذار است. ساختن مدل و یافتن بهترین راه حل با استفاده از معیارهای مستقل توسط روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره<sup>۱</sup> امکان‌پذیر خواهد بود [۳ و ۴]. منطق فازی ابزاری مؤثر در تصمیم‌گیری گزینه می‌باشد که می‌تواند عدم قطعیت موجود در مقدار امتیاز تخصیص داده شده به هر گزینه را در مدل تصمیم‌گیری لحاظ نموده و نتایج واقع‌گرایانه‌تری در این رابطه ارائه نماید. به عبارت دیگر، تئوری تصمیم‌گیری فازی تلاش می‌کند ابهام و عدم قطعیت‌های ذاتی موجود در ترجیحات، اهداف و محدودیت‌های موجود در مسائل تصمیم‌گیری را مدل‌سازی نماید [۵].

در زمینه کاربرد روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره در اولویت‌بندی گزینه‌های سیستم‌های تصفیه فاضلاب، مطالعات مختلفی صورت گرفته است. کریمی و همکاران در سال ۱۳۸۹، برای انتخاب بهترین فرایند تصفیه بی‌هوایی فاضلاب شهرک‌های صنعتی از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی<sup>۲</sup> استفاده کردند [۶].

<sup>1</sup> Multi-Criteria Decision-Making (MCDM)

<sup>2</sup> Analytical Hierarchy Process (AHP)

<sup>3</sup> Grey Relational Analysis

<sup>4</sup> Fuzzy Synthetic Evaluation (FSE)

<sup>5</sup> Chowdhury & Hussain

<sup>6</sup> Subjective


<sup>7</sup> Objective

<sup>8</sup> Antropy

۵- مرحله غیرفازی نمودن و اولویت‌بندی گزینه‌ها.

#### الف- فازی سازی

فازی سازی فرایندی است که در آن معیارها با توجه به زیرمجموعه‌های فازی از قبل تعریف شده به مقیاس یکسان و همانندی تبدیل می‌شوند. به طور معمول، پنج تا یازده مقیاس زبانی به منظور بیان نظرات کارشناسان وجود دارد. در این روش، از پنج مقیاس زبانی: بد (B)، ضعیف (P)، متوسط (F)، خوب (G) و عالی (E) به منظور انعکاس نظرات متخصصان استفاده شد. اعداد فازی تعریف شده برای مقیاس‌های زبانی فوق در شکل ۱ نشان داده شده‌اند.

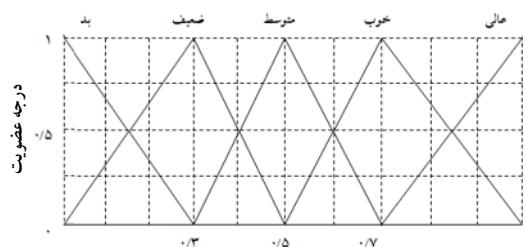

شکل ۱- محدوده‌های عددی مقیاس زبانی مورد استفاده در روش ارزیابی همگذاشت فازی

پس از اعلام نظرات کارشناسان در مورد امتیاز گزینه‌ها به صورت اعداد فازی و میانگین‌گیری از نظرات آنها، اعداد فازی به دست آمده بر روی شکل ۱ ترسیم می‌شوند و محل‌های تقاطع نمودار ترسیم شده بر روی نمودار پایه به صورت توابع عضویت فازی ( $\mu_B$ ,  $\mu_P$ ,  $\mu_F$ ,  $\mu_G$ ,  $\mu_E$ ) به دست می‌آید، که با درجه عضویت یک مجموعه فازی است که در اثر برخورد نمودار حاصل از عدد فازی با هر یک از پنج مجموعه فازی یک درجه عضویت به دست می‌آید. البته در صورت برخورد در دو نقطه و حاصل شدن دو عدد، از عدد بزرگ‌تر به عنوان درجه عضویت استفاده می‌شود [۳].

#### ب- تعیین وزن معیارها

از مراحل اصلی فرایند تصمیم‌گیری، وزن دهی معیارها است که برای تعیین اهمیت نسبی هر معیار به کار می‌رود. وزن دهی بر اساس دو مفهوم معیارهای ذهنی و عینی انجام می‌شود. معیار ذهنی به معیاری گفته می‌شود که قضاوت راجع به آن وابسته به ذهن بشر و نظر کارشناس باشد و معیار عینی معیاری است که وزن دهی آن بر اساس داده‌ها و واقعیات موجود انجام می‌پذیرد. در این مطالعه برای معیارهای ذهنی از روش تحلیل سلسله مراتبی و برای معیارهای عینی از روش آنتروپی استفاده شد.

همگذاشت فازی و آنتروپی محدود به تعیین شاخص‌های کیفی و تحلیل ریسک بوده و در تعیین گزینه مناسب کمتر استفاده شده است. در این تحقیق برای بررسی و تعیین گزینه مناسب مربوط به سیستم آبگیری از لجن در تصفیه خانه شهرک غرب تهران، از روش ارزیابی همگذاشت فازی استفاده شد.

#### ۲- مطالعه موردی- تصفیه خانه شهرک قدس

تصفیه خانه شهرک قدس تهران در سال ۱۳۷۴ به بهره‌برداری رسیده و مناطق ۲ و ۵ شهر تهران را با مساحت ۷۰۰ هکتار و جمعیت ۸۵۰۰۰ نفر تحت پوشش قرار داده است. به هنگام طراحی، سرانه مصرف آب ۳۵۰ لیتر در روز در نظر گرفته شد، از این رو این تصفیه خانه قابلیت تحت پوشش قرار دادن جمعیتی تا ۱۳۰۰۰ نفر را دارد. ظرفیت طراحی تصفیه خانه ۳۰۰۰۰ مترمکعب در روز و حداقل جریان فاضلاب ورودی ۲۲۰۰ لیتر در ثانیه است. نوع فرایند تصفیه فاضلاب این تصفیه خانه، لجن فعال بوده و شامل واحدهای آشغالگیر، دانه‌گیر، تهنشینی اولیه، هوادهی و تهنشینی ثانویه است. لجن تهنشینی اولیه و ثانویه توسط استگاه پمپاژ به حوض تغییل منتقل شده و سپس تحت شرایط تثبیت هوایی قرار گرفته و از آنجا به بسترها رو باز لجن خشک کن انتقال داده می‌شود.

#### ۳- مواد و روش‌ها

تصمیم‌گیری چندمعیاره، یک چارچوب ساختاری برای تحلیل مسائل تصمیم‌گیری با اهداف چندگانه پیچیده است.

در تصمیم‌گیری‌های مربوط به مسائل محیط زیستی، مهم‌ترین مسئله وجود عدم قطعیت در معیارهای تصمیم‌گیری و بعض‌ماهیت متضاد در برخی از آنهاست. یکی از روش‌های در نظر گرفتن عدم قطعیت در تصمیم‌گیری، استفاده از منطق فازی است. منطق فازی ابزاری توأم‌مند برای حل مسائل مربوط به سیستم‌های پیچیده که درک آن‌ها مشکل است و یا مسائلی که وابسته به اسنلال، تصمیم‌گیری و استنباط بشری هستند، به شمار می‌آید.

روش ارزیابی همگذاشت فازی نیز از روابط موجود در منطق فازی و توابع عضویت مجموعه‌های فازی برای تعریف امتیازات و رتبه‌بندی گزینه‌ها استفاده می‌کند. گام‌های اصلی برای استفاده از روش ارزیابی همگذاشت فازی عبارت اند از:

- ۱- تعیین گزینه‌ها، معیارها و زیرمعیارها؛
- ۲- فازی سازی معیارها و زیرمعیارها؛
- ۳- وزن دهی معیارها و زیرمعیارها؛
- ۴- تجمیع یعنی ضرب توابع عضویت بدست آمده در وزن معیارها

اندازه آنتروپی معیار (شاخص)  $k$  ام بر اساس رابطه (۳) محاسبه می‌گردد.

$$P_{ik} = \frac{r_{ik}}{\sum_{k=1}^m r_{ik}} \quad (2)$$

$$E_k = -\frac{1}{Lnm} \sum_{i=1}^n [P_{ik} \cdot \ln P_{ik}] \quad (3)$$

نهایتاً اهمیت عینی شاخص  $k$  ام به صورت وزن آنتروپی شاخص مورد نظر مطابق رابطه ۴ محاسبه می‌شود [۱۸]

$$W_k = \frac{1 - E_k}{n - \sum_{k=1}^n E_k} \quad (4)$$

#### ج- مرحله تجمع<sup>۱</sup>

در این مرحله باید توابع عضویتی پنج مؤلفه‌ای که از ترسیم کردن اعداد فازی به دست آمده و بر روی نمودار پایه حاصل شده‌اند را در وزن معیار و زیرمعیار مربوطه ضرب نمود. در صورتی که تعداد معیارها  $n_1 = 1, 2, 3, \dots, n_i$  باشد و برای معیار  $i$  ام تعداد زیرمعیارها  $n_2 = 1, 2, 3, \dots, n_2$  باشد، در این صورتتابع عضویت گزینه  $k$  ام نسبت به معیار  $i$  ام ( $Alt_{k,i}$ ) به صورت زیر قابل محاسبه است

$$Alt_{k,i} = [w_{i1} \ w_{i2} \ \dots \ w_{in_2}] \times \begin{bmatrix} \mu_B^{i1} & \mu_P^{i1} & \mu_F^{i1} & \mu_G^{i1} & \mu_E^{i1} \\ \mu_B^{i2} & \mu_P^{i2} & \mu_F^{i2} & \mu_G^{i2} & \mu_E^{i2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \mu_B^{in_2} & \mu_P^{in_2} & \mu_F^{in_2} & \mu_G^{in_2} & \mu_E^{in_2} \end{bmatrix} \quad (5)$$

که در آن

$w_{ij}$  وزن زیرمعیار  $j$  ام از معیار اصلی  $i$  ام است که شامل معیارهای عینی و ذهنی است. به همین صورت تابع عضویت گزینه  $k$  ام نسبت به هدف نهایی ( $Alt_k$ ) به صورت رابطه ۶ قابل محاسبه است.

(6)

$$Alt_k = [w_1 \ w_2 \ \dots \ w_{n1}] \times \begin{bmatrix} Alt_{k,1} \\ Alt_{k,2} \\ \vdots \\ Alt_{k,n_1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mu_B^k & \mu_P^k & \mu_F^k & \mu_G^k & \mu_E^k \end{bmatrix}$$

<sup>۱</sup> Aggregation

#### ۱) وزن دهی ذهنی

روش تحلیل سلسه مراتبی اولین بار توسط ساعتی در سال ۱۹۸۰ ارائه شد [۱۷]. هدف از استفاده از این روش، شناسایی گزینه برتر و همچنین تعیین رتبه گزینه‌ها با لحاظ همزمان کلیه معیارهای تصمیم‌گیری است. این روش بر مبنای مقایسه زوجی بنا نهاده شده که قضایت و محاسبات را تسهیل نموده و میزان سازگاری و ناسازگاری تصمیم را نشان می‌دهد. سه گام اصلی در این روش شامل تعریف ساختار سلسه مراتبی، محاسبه وزن‌ها و محاسبه نرخ ناسازگاری است که در مرحله اول، اولویت عناصر در هر سطح تعیین می‌شود و سپس مقایسات زوجی برای عناصر هر سطح بر اساس اینکه عنصر اول چقدر نسبت به عنصر دوم مهم‌تر است، صورت می‌گیرد. ترجیحات حاصل از این مقایسه با استفاده از مقیاس ۹ نقطه‌ای که عدد یک معادل ترجیح برابر و عدد ۹ معادل ترجیح بی‌نهایت است، کمی می‌شوند. نتیجه نهایی آن به صورت وزن نسبی می‌باشد. از آنجایی که مقایسه زوجی بر اساس نظر و ذهن کارشناس انجام می‌شود، این وزن دهی به عنوان وزن دهی ذهنی به حساب می‌آید [۳ و ۱۷].

#### ۲) وزن دهی عینی

آنtronپی، معیاری از عدم قطعیت و دامنه اطلاعات مفید در دسترس است. زمانی که محتوای آنترونپی یک معیار کوچک باشد به معنای آن است که معیار مورد نظر قادر به تولید اطلاعات مفید بیشتر بوده و بنابراین وزن اهمیت مربوط به آن معیار باید بزرگ‌تر در نظر گرفته شود. در مقابل، آنترونپی بیشتر به معنای وزن اهمیت کمتر برای شاخص مورد نظر خواهد بود. در نتیجه، آنترونپی یک ابزار عینی در تعریف وزن معیارها به شمار می‌رود. برای یک ماتریس ارزیابی شامل  $m$  گزینه و  $n$  معیار، مراحل وزن دهی عینی معیارها به روش آنترونپی به شرح زیر است [۱۸ و ۱۹]:

ابتدا مؤلفه‌های اصلی ماتریس ارزیابی بر اساس روش ارائه شده در مرجع [۱۸ و ۱۹] برای معیارهای حداقل و حداقل به شکل رابطه ۱ نرمال (دامنه صفر و ۱) می‌شوند

$$r_{ik} = \frac{X_{ik}}{\max\{X_{ik}\}_k} : \text{for maximum criterion} \quad (1)$$

$$r_{ik} = \frac{\min\{X_{ik}\}_k}{X_{ik}} : \text{for minimum criterion}$$

که در آن

$X_{ik}$  و  $r_{ik}$  به ترتیب مؤلفه‌های اصلی و نرمال شده مؤلفه‌ها در این ماتریس و نشان‌دهنده امین گزینه (مجموعه داده) برای  $k$  امین معیار است. محاسبه احتمال وقوع معیار ( $P_{ik}$ ) بر اساس رابطه ۲ و

فیلترپرس نواری، ساتریفوژ، فیلتر خلاء، بستر ماسه‌ای و لاگون خشک‌کننده انتخاب شد. ساختار سلسله مراتبی انتخاب مناسب‌ترین روش در شکل ۲ ارائه شده است. انتخاب مناسب‌ترین روش، به عنوان هدف اصلی، در سطح اول سلسله مراتبی، معیارها و زیرمعیارها در سطوح دوم و سوم و شش گزینه آبگیری در سطح چهارم قرار گرفتند. معیارهای فنی، اجتماعی-محیط‌زیستی و مدیریتی، که واپسی به نظر مختصص و کارشناس است به عنوان معیارهای ذهنی و معیار اقتصادی، که قابل محاسبه کمی است، به عنوان معیار عینی در نظر گرفته شد. لازم به ذکر است معیارهای تعریف شده همگی به عنوان معیارهای مثبت تعریف شده‌اند؛ به عبارت دیگر، افزایش مقدار عددی امتیاز متراffد با افزایش مطلوبیت گزینه در معیار مربوطه است.

به منظور به دست آوردن اعداد فازی معیارهای ذهنی از سه نفر متخصص شامل یک کارشناس طراح فرایند، مدیر بهره‌برداری و کارشناس تجهیزات مکانیکی تصفیه خانه فاضلاب درخواست شد تا بر طبق سیستم مقیاس زبانی بد(B)، ضعیف(P)، متوسط(F)، خوب(G) و عالی(E) در مورد گزینه‌های آبگیری اظهار نظر نمایند. میانگین نظر این سه متخصص به عنوان عدد فازی در نظر گرفته می‌شود که در جدول ۱ بخش معیارهای ذهنی ارائه شده است.

وزن اهمیت معیار اصلی  $z_1$  است که از مقایسه زوجی به دست می‌آید و  $z_2$  درجه عضویت فازی گزینه  $k$ ام به هر یک از مجموعه‌های فازی بد (B)، ضعیف (P)، متوسط (F)، خوب (G) و عالی (E) است [۱۶].

#### ۴- مرحله غیرفازی‌سازی<sup>۱</sup>


غیرفازی کردن، فرایند محاسبه مقدار کلاسیک یک مجموعه فازی است. از بین روش‌های مختلف غیرفازی‌سازی، روش مرکز ثقل، پرکاربردترین روشی است که تاکنون برای غیرفازی‌سازی استفاده شده است. برای یک مجموعه فازی مقدار غیرفازی آن با تعیین مرکز ثقل تابع عضویت مطابق رابطه ۷ به دست می‌آید [۳ و ۱۰].

در این تحقیق براساس روش مرکز ثقل، مقدار امتیاز غیرفازی هر گزینه از مجموع حاصلضرب مرکز سطح مجموعه‌های فازی شکل ۱ در درجات عضویت متناظر هر گزینه که از رابطه ۶ به دست آمده، محاسبه می‌شود.

#### ۴- نتایج

به منظور تعیین مناسب‌ترین روش آبگیری از لجن تصفیه‌خانه شهرک قدس، شش روش آبگیری شامل فیلترپرس فشاری،

<sup>1</sup> Deffuzification

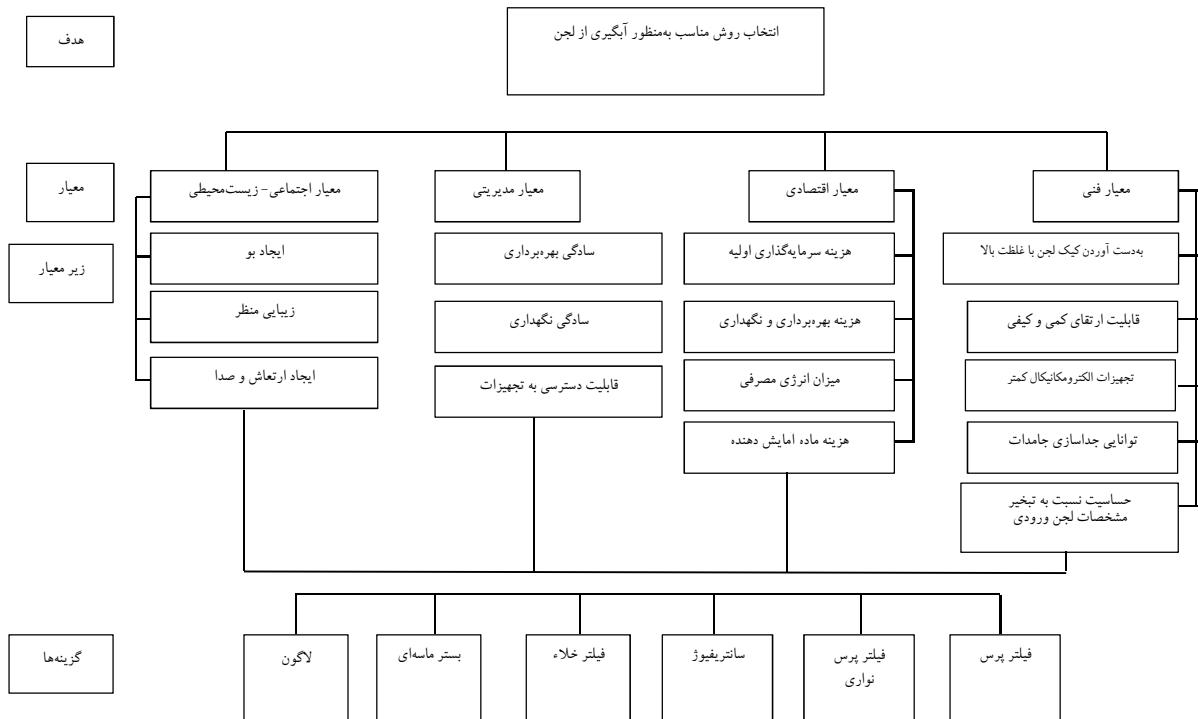

شکل ۲- ساختار سلسله مراتبی انتخاب مناسب‌ترین روش آبگیری

جدول ۱- اعداد فازی معیارهای ذهنی و عینی (اقتصادی)

نوع معیار	زیر معیار	فیلتر پرس	بلت فیلتر پرس	سانتریفیوژ	فیلتر خلا	بستر ماسه‌ای	لاکون
فني	به دست آوردن کیک لجن با غلطت بالا	۰/۵۶۷۰/۷۲۱۳۰/۸	۰/۳۶۷۰/۵۶۷۰/۸	۰/۲۰۰/۴۲۳۰/۸	۰/۰۰۰/۴۲۳۰/۸	۰/۰۵۶۷۰/۸۱	۰/۴۲۳۰/۸۲۳۰/۹
	قابلیت ارتقای کمی و کیفی	۰/۳۶۷۰/۵۶۷۰/۸	۰/۰۰۰/۳۶۷	۰/۰۰۰/۴۲۳۰/۸	۰/۰۰۰/۴۲۳۰/۸	۰/۰۵۶۷۰/۸۱	۰/۰۵۰/۷۲۱
	نیاز به تجهیزات الکترومکانیکال کمتر	۰/۲۰۰/۴۲۳۰/۸۲۳	۰/۰۰۰/۴۲۳۰/۸	۰/۰۰۰/۴۲۳۰/۸	۰/۰۰۰/۴۲۳۰/۸	۰/۰۵۶۷۰/۸۱	۰/۰۵۰/۷۲۱
	توانایی جداسازی جامدات	۰/۶۳۳۰/۹۱	۰/۴۲۳۰/۸۲۳۰/۹	۰/۴۲۳۰/۸۲۳۰/۹	۰/۰۰۰/۴۲۳۰/۸	۰/۰۰۰/۳۶۷۰/۵۶۷	۰/۱۰۰/۳۶۷۰/۵۶۷
	حساسیت نسبت به تغییر مشخصات لجن	۰/۴۲۳۰/۸۲۳۰/۹	۰/۰۰۰/۳۰۰/۵	۰/۱۰۰/۳۶۷۰/۵۶۷	۰/۰۰۰/۳۶۷۰/۵۶۷	۰/۰۵۶۷۰/۸۱	۰/۰۵۳۰/۹۱
	ورودی	۰/۲۶۷۰/۵۰۰/۷۲۳	۰/۳۶۷۰/۵۶۷۰/۸	۰/۰۰۰/۴۲۳۰/۸	۰/۰۰۰/۴۲۳۰/۸	۰/۰۵۶۷۰/۸۱	۰/۰۵۰/۷۲۱
	ذهني	۰/۰۰۰/۴۲۳۰/۸۲۳	۰/۰۰۰/۳۶۷۰/۵۶۷	۰/۰۰۰/۴۲۳۰/۸	۰/۰۰۰/۴۲۳۰/۸	۰/۰۵۰/۷۲۱	۰/۰۵۰/۷۲۱
	مدبریتی	۰/۰۰۰/۴۲۳۰/۸۲۳	۰/۰۰۰/۳۶۷۰/۵۶۷	۰/۰۰۰/۴۲۳۰/۸	۰/۰۰۰/۴۲۳۰/۸	۰/۰۰۰/۴۲۳۰/۸	۰/۰۰۰/۴۲۳۰/۸
	قابلیت دسترسی به تجهیزات	۰/۴۲۳۰/۸۲۳۰/۹	۰/۰۰۰/۴۲۳۰/۸	۰/۰۰۰/۴۲۳۰/۸	۰/۰۰۰/۴۲۳۰/۸	۰/۰۰۰/۴۲۳۰/۸	۰/۰۰۰/۴۲۳۰/۸
	اجتماعی	۰/۰۰۰/۴۲۳۰/۸۲۳۰/۹	۰/۰۰۰/۴۲۳۰/۸	۰/۰۰۰/۴۲۳۰/۸	۰/۰۰۰/۴۲۳۰/۸	۰/۰۰۰/۴۲۳۰/۸	۰/۰۰۰/۴۲۳۰/۸
محیط	زیبایی منظر	۰/۰۰۰/۴۲۳۰/۸۲۳۰/۹	۰/۰۰۰/۴۲۳۰/۸	۰/۰۰۰/۴۲۳۰/۸	۰/۰۰۰/۴۲۳۰/۸	۰/۰۰۰/۴۲۳۰/۸	۰/۰۰۰/۴۲۳۰/۸
	زیستی	۰/۰۰۰/۴۲۳۰/۸۲۳۰/۹	۰/۰۰۰/۴۲۳۰/۸	۰/۰۰۰/۴۲۳۰/۸	۰/۰۰۰/۴۲۳۰/۸	۰/۰۰۰/۴۲۳۰/۸	۰/۰۰۰/۴۲۳۰/۸
	ایجاد ارتعاش و صدا	۰/۰۰۰/۴۲۳۰/۸۲۳۰/۹	۰/۰۰۰/۴۲۳۰/۸	۰/۰۰۰/۴۲۳۰/۸	۰/۰۰۰/۴۲۳۰/۸	۰/۰۰۰/۴۲۳۰/۸	۰/۰۰۰/۴۲۳۰/۸
	هزینه سرمایه گذاری اولیه	۰/۰۰۰/۴۲۳۰/۸۲۳۰/۹	۰/۰۰۰/۴۲۳۰/۸	۰/۰۰۰/۴۲۳۰/۸	۰/۰۰۰/۴۲۳۰/۸	۰/۰۰۰/۴۲۳۰/۸	۰/۰۰۰/۴۲۳۰/۸
عیني	هزینه بهره برداری و نگهداری	۰/۰۰۰/۴۲۳۰/۸۲۳۰/۹	۰/۰۰۰/۴۲۳۰/۸	۰/۰۰۰/۴۲۳۰/۸	۰/۰۰۰/۴۲۳۰/۸	۰/۰۰۰/۴۲۳۰/۸	۰/۰۰۰/۴۲۳۰/۸
	میزان انرژی مصرفی	۰/۰۰۰/۴۲۳۰/۸۲۳۰/۹	۰/۰۰۰/۴۲۳۰/۸	۰/۰۰۰/۴۲۳۰/۸	۰/۰۰۰/۴۲۳۰/۸	۰/۰۰۰/۴۲۳۰/۸	۰/۰۰۰/۴۲۳۰/۸
	هزینه ماده آمایش دهنده	۰/۰۰۰/۴۲۳۰/۸۲۳۰/۹	۰/۰۰۰/۴۲۳۰/۸	۰/۰۰۰/۴۲۳۰/۸	۰/۰۰۰/۴۲۳۰/۸	۰/۰۰۰/۴۲۳۰/۸	۰/۰۰۰/۴۲۳۰/۸
اقتصادی							

#### ۴-۱- معیارهای اقتصادی

هزینه میزان ماده آمایش دهنده برای هر یک از فرایندهای آبگیری به ازای هر گرم بر کیلوگرم مواد جامد محاسبه شد. ماده آمایش دهنده مصرفی فیلترپرس و فیلتر خلا کلرورفیریک و آهک بوده در حالی که ماده مصرفی فرایندهای بلت فیلترپرس، سانتریفوژ، بسترهای ماسه‌ای و لاگون پلیمر است. میزان ماده لازم برای آمایش لجن هر یک از فرایندهای آبگیری بر اساس مراجع به دست آمده است. هزینه‌های محاسبه شده در جدول ۲ بر اساس استعلام قیمت از شرکت‌های تولیدکننده به قرار هر کیلوگرم کلرورفیریک ۳۷۰ تومان، هر کیلوگرم آهک ۸۵ تومان و هر کیلوگرم پلیمر ۹۵۰ تومان است.

برای آن‌که معیارهای اقتصادی در تحلیل، به عنوان معیار مثبت در نظر گرفته شود (رابطه مستقیم مقدار امتیاز با مطلوبیت معیار)، مشابه رابطه ۱ مقدار امتیاز هر یک از زیرمعیارهای اقتصادی از تقسیم کمترین هزینه موجود بین گزینه‌ها به هزینه گزینه مورد نظر محاسبه می‌شود. این مقادیر به عنوان نقطه راس در توابع فازی مثلشی در نظر گرفته می‌شود. به منظور تعیین کران بالا و پایین توابع مذکور، لازم است برآورده از حدود تغییرات هزینه‌های هر یک از زیرمعیارها در نظر گرفته شود. به این منظور با بررسی شاخص‌های اقتصادی اعلام شده برای سال ۹۰ نظری نرخ تورم، نرخ افزایش دستمزد و هزینه‌های برق مصرفی و کسب نظر از متخصصان مربوطه، این نتیجه حاصل شد که  $20\% \pm$  نسبت به نقطه راس، دامنه معقولی برای بیان عدم دقت و فازی‌سازی شاخص‌های سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری، انرژی و ماده آمایش مصرفی است. نتایج اعداد فازی معیارهای عینی در انتهای جدول ۱ آورده شده است.

#### ۴-۲- تعیین درجات عضویت

در مرحله بعدی با تصویر اعداد فازی به دست آمده بر روی نمودار پایه شکل ۱، مجموعه درجات عضویت فازی پنج مؤلفه‌ای هر گزینه تعیین شد.

معیارهای عینی در انتخاب مناسب‌ترین روش آبگیری معیارهای اقتصادی شامل هزینه سرمایه‌گذاری، هزینه بهره‌برداری، هزینه انرژی مصرفی و هزینه ماده آمایش دهنده است. میزان واقعی هزینه‌ها برای ظرفیت دبی لجن ورودی به تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک قدس برابر ۸۵ مترمکعب در روز بر اساس استعلام‌های انجام شده از شرکت‌های سازنده تجهیزات و فروشنده مواد شیمیایی در پاییز ۱۳۹۰ به دست آمد. این نتایج در جدول ۲ ارائه شده است. هزینه سرمایه‌گذاری اولیه فرایندهای مکانیکی آبگیری شامل قیمت اصلی دستگاه، پمپ تزریق لجن، پمپ شستشو، کمپرسور هوا در صورت نیاز، تجهیزات تزریق شامل تانک اختلاط، همزن و کلیه لوله‌ها و شیرآلات و کنترل پنل است. در مورد فرایندهای آبگیری مکانیکی، هزینه‌ها بر اساس استعلام قیمت از شرکت‌های سازنده این دستگاه‌ها و بر مبنای هر یورو معادل ۱۸۰۰۰ ریال (پاییز ۹۰) محاسبه شد. بخش عمده هزینه سرمایه‌گذاری در فرایندهای لاگون و بستر ماسه‌ای مربوط به هزینه زمین مورد استفاده بود که در هر دو فرایند تقریباً یکسان بوده و قیمت آن بر اساس مساحت مورد نیاز ۹۰۰۰ مترمربع برآورد شد.

هزینه بهره‌برداری و نگهداری شامل هزینه میزان ساعت کارکرد تکنیسین و در صورت نیاز کارشناس مکانیک به همراه میزان هزینه لازم برای نگهداری فرایند آبگیری در طول یک‌سال است. در این زمینه تعداد ساعت مورد نیاز برای عملکرد کارشناس و تکنیسین بهره‌بردار دستگاه‌های آبگیری مکانیکی، طبق پیشنهاد سازنده، یک ساعت برای کارشناس و حدود ۴ تا ۵ ساعت برای تکنیسین و برای سیستم‌های آبگیری طبیعی فقط برای تکنیسین معادل ۳ ساعت در نظر گرفته شده است. همچنین هزینه نگهداری سالانه تجهیزات، طبق نظرات سازنده‌گان دستگاه‌ها معادل یک درصد هزینه سرمایه‌گذاری اولیه محاسبه شده است.

میزان انرژی مصرفی هر یک از دستگاه‌ها شامل مصرف انرژی پمپ تزریق لجن، همزن تانک تهیه ماده آمایش دهنده، پمپ تزریق ماده آمایش دهنده و انرژی مصرفی خود دستگاه در جدول ۲ نشان داده شده است.

جدول ۲- هزینه‌های محاسبه شده برای گزینه‌ها در معیارهای اقتصادی

معیارهای اقتصادی						
هزینه سرمایه‌گذاری اولیه (میلیارد ریال)	هزینه بهره‌برداری و نگهداری (میلیون ریال)	توان فرایندها (کیلووات)	بهای روزانه برق مصرفی هریک از فرایندهای آبگیری (میلیون ریال)	هزینه ماده آمایش دهنده (ریال به ازای هر gr/kg DS)		
هزینه سرمایه‌گذاری اولیه (میلیارد ریال)	هزینه بهره‌برداری و نگهداری (میلیون ریال)	توان فرایندها (کیلووات)	بهای روزانه برق مصرفی هریک از فرایندهای آبگیری (میلیون ریال)	هزینه ماده آمایش دهنده (ریال به ازای هر gr/kg DS)		
۹۰/۱	۹۰/۱	۱/۴۶۹	۱/۵۷۳	۱/۷۱	۴/۶۹۲	
۲۲/۹	۲۲/۴	۶۲/۱۴۴	۷۰/۴۸۳	۶۴/۵۶۹	۹۴/۳۷۲	
۵	۵	۴۵	۳۵	۱۱/۱	۳۱	
۰/۶۷	۰/۶۷	۶/۱	۴/۷۴	۱/۵	۴/۱۳	
۲۸۵	۲۸۵	۱۹۶	۳۸۰	۴۷۵	۲۷۰	

#### جدول ۴- وزن اهمیت معیار و زیرمعیارها بر اساس مقایسه زوجی

معیارها و زیرمعیارها	وزن اهمیت معیار	وزن اهمیت زیرمعیار	جدول ۳
معیارهای اقتصادی	۰/۲۷۵	۰/۲۷۵	
معیارهای فنی	۰/۲۳۵	۰/۲۳۵	
بدست آوردن یک لجن با غلظت بالا	۰/۲۰۵		
قابلیت ارتقای کمی و کیفی	۰/۳۴۵		
تجهیزات الکترومکانیکال کمتر	۰/۰۹۱		
توانایی نگهداری جامدات	۰/۲۸۹		
حسابیت نسبت به تغییر مشخصات لجن ورودی	۰/۰۷۰		
معیارهای مدیریتی	۰/۱۷۶		
سادگی بهره برداری	۰/۵۵۰		
سادگی نگهداری تجهیزات	۰/۲۱۰		
در دسترس بودن تجهیزات بدک	۰/۲۴۰		
معیارهای اجتماعی-زیست محیطی	۰/۳۱۴		
ایجاد بو	۰/۶۳۴		
زیبایی منظر	۰/۱۷۴		
ایجاد ارتعاش و صدا	۰/۱۹۲		

ذهنی به دست آمده و بر اساس مقدار آن اولویت نهایی هر گزینه تعیین می شود. غیر فازی سازی به روش مرکز ثقل و بر اساس توضیحات قبلی انجام شد. به طور مثال غیر فازی سازی برای گزینه فیلتر پرس به شرح زیر است:

۰/۰۲۱۱ = تابع عضویت معیارهای ذهنی  
 ۰/۰۱۸۰، ۰/۱۹۶، ۰/۴۸۹، ۰/۰۵۰۹، ۰/۰۲۱۱ = تابع عضویت معیار عینی

مراکز سطح پنج مجموعه فازی مثلثی تعریف شده بد، ضعیف، متوسط، خوب و عالی در نظر گرفته، مقدار غیر فازی نهایی از مجموع حاصلضرب مجموع وزنی مراکز سطح این مجموعه های فازی به دست می آید که وزن تعریف شده در این رابطه همان درجات عضویت فازی به دست آمده از تصویر نمودن اعداد فازی بر نمودار پایه به دست آمده است (شکل ۱).

بر اساس نتایج به دست آمده در جدول ۵ گزینه های فیلتر پرس نواری و فیلتر پرس به ترتیب مناسب ترین گزینه های آبگیری نتایج امتیازهای عینی و ذهنی نشان می دهد، سیستم فیلتر پرس بالاترین امتیاز را از نظر معیارهای ذهنی (فنی، مدیریتی و اجتماعی) دارد، لیکن از نظر معیارهای عینی و گزینه های اقتصادی، سیستم فیلتر پرس نواری مناسب تر بوده و در مجموع گزینه فیلتر پرس نواری اولویت اول است.

گزینه های آبگیری طبیعی شامل آبگیری به روش لاغون و بستر ماسه ای، به دلیل مشکلات بهره برداری و تولید بو و اهمیت بالای معیار اجتماعی و محیط زیستی در مطالعه حاضر، پایین ترین اولویت را در میان گزینه های موجود داشتند.

#### ۴-۳- تعیین وزن اهمیت معیارها و زیرمعیارها

برای وزن دهی زیرمعیارهای اقتصادی به روش آنتروپی ابتدا بر اساس رابطه ۱ مقادیر هزینه های محاسبه شده مندرج در جدول ۴ به صورت مقادیر نرمال شده ( $P_{ik}$ ) به دست آمد. سپس بر اساس رابطه ۳، مقدار آنتروپی و بر اساس رابطه ۴، وزن اهمیت معیار محاسبه شد. این مقادیر در جدول ۳ نمایش داده شده است. در بین زیرمعیارهای اقتصادی به عنوان معیارهای عینی، مقدار آنتروپی معیار سرمایه گذاری از سایر معیارها کمتر و در نتیجه دارای وزن اهمیت بیشتری است.

#### جدول ۳- محاسبه وزن اهمیت زیر معیارهای اقتصادی بر اساس مقادیر آنتروپی

زیر معیار	آنتروپی $Ej$ (رابطه ۴)	آنتروپی $wj$ (رابطه ۳)
هزینه سرمایه گذاری	۰/۶۶۰۶	۰/۵۱۲۶
هزینه بهره برداری و نگهداری	۰/۰۸۵۹	۰/۹۳۶۶
هزینه انرژی مصرفی	۰/۲۱۲۴	۰/۸۴۵۶
هزینه ماده آمایش دهنده	۰/۰۲۹۵	۰/۹۷۸۲

در جدول ۴، وزن اهمیت معیارها و زیر معیارها به دست آمده از تحلیل سلسه مراتبی نشان داده است. مطابق نتایج، در ستون معیارهای اصلی، وزن اهمیت معیار اجتماعی- محیط زیستی بیشتر از سایر معیارها به دست آمده است و این نشانگر این موضوع است که از نظر کارشناسان، با توجه به قرارگیری تصفیه خانه شهرک قدس در ناحیه پر تردد و نزدیکی به نواحی مسکونی تجاری، موضوع اجتماعی و محیط زیستی از اهمیت بالاتری نسبت به سایر معیارها برخوردار است. یکی از نکات قابل توجه مورد نظر کارشناسان در این ارزیابی، تعویض سیستم آبگیری از لجن در این تصفیه خانه به دلیل مشکلات اجتماعی و بهداشتی و بوی بسیار نامطلوب ناشی از بستر های لجن خشک کن ماسه ای موجود در تصفیه خانه بوده است.

#### ۴-۴- تابع عضویت

تابع عضویت چهار معیار اصلی برای گزینه ها بر اساس رابطه ۵ حاصل ضرب وزن اهمیت زیر معیارها در تابع عضویت فازی محاسبه می شود. پس از این مرحله تابع عضویت به دست آمده در وزن معیارهای اصلی ضرب می شوند تا تابع عضویت نهایی به دست آید (رابطه ۶).

در جدول ۵ تابع عضویت نهایی گزینه ها به تفکیک معیارهای عینی و ذهنی به همراه مقادیر غیر فازی شده گزینه ها نشان داده شده است. امتیاز نهایی هر گزینه از مجموع امتیاز غیر فازی معیار عینی و

جدول ۵- توابع عضویت نهایی گزینه‌های آبگیری

فرایند آبگیری	معیار	تابع عضویت فازی	امتیاز غیرفازی گزینه	کل امتیاز گزینه	اولویت
فیلتر پرس	ذهنی عینی	۰/۰۱۸۰،۰/۱۹۶۰،۰/۴۸۹۰،۰/۵۰۹۰/۲۱۱ ۰/۰۹۷۰،۰/۰۲۰۰،۰/۰۰۵۰،۰/۰۰۰۴	۰/۸۵۸ ۰/۰۸۰	۰/۹۳۸	۲
بلت فیلتر پرس	ذهنی عینی	۰/۱۱۰۰،۰/۳۲۵۰،۰/۵۰۸۰،۰/۳۷۸۰،۰/۱۰۱ ۰/۰۰۷۶۰،۰/۰۷۴۰،۰/۱۰۸۰،۰/۱۷۸۰،۰/۰۵۹	۰/۷۱۹ ۰/۲۵۷	۰/۹۷۶	۱
سانتریفوژ	ذهنی عینی	۰/۱۷۹۰،۰/۳۶۲۰،۰/۴۱۵۰،۰/۳۲۰۰/۱۱۱ ۰/۰۴۷۰،۰/۰۵۰۳۰،۰/۰۴۹۰،۰/۱۶۰۰،۰/۰۸۷	۰/۶۵۷ ۰/۲۳۷	۰/۸۹۴	۳
فیلتر خلا	ذهنی عینی	۰/۱۸۴۰،۰/۴۹۱۰،۰/۵۱۲۰،۰/۲۱۰۰،۰/۰۱۵ ۰/۰۵۲۰،۰/۰۳۸۰،۰/۰۱۶۰،۰/۱۴۶۰،۰/۱۱۳	۰/۵۷۶ ۰/۲۳۱	۰/۸۰۷	۴
بستر ماسه ای	ذهنی عینی	۰/۲۴۹۰،۰/۲۰۲۰،۰/۱۸۶۰،۰/۳۳۹۰،۰/۲۵۰ ۰/۱۷۸۰،۰/۰۱۲۰،۰/۰۱۷۰،۰/۰۷۲۰،۰/۰۵	۰/۶۴۳ ۰/۱۲۶	۰/۷۶۹	۵
لagon	ذهنی عینی	۰/۲۵۹۰،۰/۱۹۹۰،۰/۲۷۶۰،۰/۳۷۱۰،۰/۱۱۵ ۰/۱۷۴۰،۰/۰۱۵۰،۰/۰۷۰۰،۰/۰۵۱	۰/۵۹۰ ۰/۱۲۴	۰/۷۱۴	۶

است. در این روش، معیارهای تصمیم‌گیری شامل معیارهای فنی، مدیریتی و اجتماعی-محیط زیستی به عنوان معیارهای ذهنی و معیارهای اقتصادی به عنوان معیارهای عینی مدنظر قرار گرفت. وزن دهی معیارهای ذهنی به روش مقایسه زوجی و معیارهای عینی از روش آنتروپی انجام شد. فرایندهای آبگیری مورد مطالعه در این تحقیق، روش‌های مکانیکی از جمله فیلتر فشاری، بلت فیلتر پرس، سانتریفوژ و فیلتر خلا و فرایندهای طبیعی از جمله بستر ماسه‌ای و لagon خشک کننده بودند که بر اساس تحلیل نتایج، سیستم آبگیری فیلتر فشاری نواری بالاترین امتیاز را به دست آورد. مقایسه نتایج با اطلاعات مراجع معتبر و تجربیات سیستم‌های موجود نشان دهنده منطقی بودن جواب‌های به دست آمده از تحلیل حاضر بر اساس شرایط تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک قدس بود.

## ۶- پیشنهاد

در ادامه این تحقیق پیشنهاد می‌شود، میزان عدم قطعیت ناشی از نظر کارشناسی و تأثیر آن در تعیین گزینه نهایی با انجام تحلیل حساسیت وزن‌ها و اعداد فازی به دست آمده از نظر کارشناسان مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین استفاده از روش‌های دیگر تصمیم‌گیری فازی نظری تحلیل سلسه مراتبی فازی و مقایسه نتایج حاصله از دو روش نیز مفید خواهد بود.

نتایج به دست آمده از این تحقیق با نتایج تحقیقات و تجربیات جهانی همخوانی دارد زیرا فیلتر پرس نواری در حال حاضر یک از پرکاربردترین روش‌های آبگیری لجن در دنیا است. دلیل اصلی توسعه سریع این سیستم، توانایی آن در آبگیری ارزان لجن ثانویه و انرژی مورد نیاز کمتر نسبت به دیگر وسائل مکانیکی آبگیری بوده است [۲۰].

توجه به نقاط ضعف ساختار توسعه داده شده در این تحقیق از جهت توسعه و تکمیل کار اهمیت دارد. در وزن دهی معیارهای ذهنی به روش AHP، مقادیر وزن‌ها بشدت وابسته به نظر کارشناس بوده و امکان دارد با تغییر تیم کارشناسی، مقادیر وزن‌ها و در نتیجه گزینه منتخب تغییر نماید. این مسئله در به دست آوردن اعداد فازی معیارهای ذهنی نیز وجود دارد. در این موارد انجام تحلیل حساسیت مقادیر به دست آمده بر اساس نظرات کارشناسی برای شناسایی دامنه تغییرات گزینه نهایی و میزان عدم قطعیت در تصمیم‌گیری بسیار مفید است.

## ۵- نتیجه‌گیری

در این پژوهش برای انتخاب سیستم مناسب آبگیری لجن تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک قدس تهران از روش ارزیابی همگذاشت فازی استفاده شد که یک روش مبتنی بر منطق فازی برای لحاظ نمودن داده‌ها و قضاوت کارشناسی در تصمیم‌گیری

## ۷- مراجع

1. Turovskiy Izrail S., and Mathai P. K., (2006). *Wastewater sludge processing*, John Wiley and Sons, Inc., Publication, N.Y.
2. Elimam, A. A., and Dodin, B. (1994). "Optimum selection and operation of sludge dewatering processes." *IIE Transactions*, 26, (3), 89-100.

3. Keeny, R. L., and Raiffa, H. (1993). *Decision making with multiple objectives*, Preference and value tradeoffs, Cambridge University Press, Cambridge, UK.
4. Peniwati, K. (2007). "Criteria for evaluating group decision making method." *Math. Comput. Model.*, 46 (7-8), 935-947.
5. Koorepazan Dezfuli, A. (2008). *Principles of fuzzy set theory and its applications in the modeling of water engineering problems*, 2<sup>nd</sup> Ed., Publishing of Collegiate Jahad Uni. of Amirkabir University, Tehran. (In Persian).
6. Karimi, A. R., Mehrdadi, N., Hashemian, S. J., Nabi-bidhendi Gh.R., and Tavakkoli, R. (2010). "Using AHP for selecting the best wastewater treatment process." *J. of Water and Wastewater*, 76, 2-12. (In Persian)
7. Karimi A. R., Mehrdadi N., Hashemian S. J., Nabi-bidhendi Gh.R., and Tavakkoli, R. (2011). "Using of the fuzzy topsis and fuzzy AHP methods for wastewater treatment process selection." *International J. of Academic Research*, 3(1), 737-749.
8. Shahmansouri, A., Salman Sabahi M., Rezaei Adryani, R., Lotfi, A., and Khodadadi, A. (2012). "The application of Analytic Hierarchy Process (AHP) in the selection of type and location of water treatment plant." *J. of Water and Wastewater*, 84, 134-139. (In Persian)
9. Guangming, Z., Ru, J., Guohe, H., Min, X., and Jianbing, L. (2007). "Optimization of wastewater treatment alternative selection by hierarchy grey relational analysis." *J. of Environmental Management*, 82, 250-259.
10. Chowdhury, Sh., and Husain, T. (2006). "Evaluation of drinking water treatment technology: An entropy-based fuzzy application." *J. of Environmental Engineering*, 132(10), 1264-1271.
11. Taheriyoun, M., Karamouz, M., and Baghvand, A. (2010). "Development of an entropy- based fuzzy eutrophication index for reservoir water quality evaluation." *Iran. J. Environ. Health. Sci. Eng.*, 7 (1), 1-14.
12. Lu, R., Lo, L., and Hu, J. (1999). "Analysis of reservoir water quality using fuzzy synthetic evaluation." *Stochastic Environmental Research and Risk Assessment*, 13, 327-336.
13. Dahiya, S. (2007)."Analysis of groundwater quality using fuzzy synthetic evaluation." *J. of Hazardous Materials*, 147(3), 938-946.
14. Chen, S.J., and Hwang, C.L. (1992). *Fuzzy multiple attribute decision-making*, Springer-Verlag, New York.
15. Sadiq, R., Husain, T., Veitch, B., and Bose, N. (2004). "Risk-based decision making for drilling waste discharges using a fuzzy synthetic evaluation technique." *Ocean Eng.*, 31, 1929-1953.
16. Sadiq, R., and Rodriguez, M. J. (2004). "Fuzzy synthetic evaluation of disinfection by-products a risk-based indexing system." *J. of Environmental Management*, 73, 1-13.
17. Saaty, T.L. (1980). *The analytic hierarchy process: Planning, priority setting, resource allocation*, McGraw-Hill, New York.
18. Zeleny, M. (1974). *Linear multi-objective programming*, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York.
19. Asgharpour, M. J. (1998). *Multiple criteria decision making*, University of Tehran Press, Tehran. (In Persian)
20. WEF and ASCE/EWRI. (2010). *Design of municipal wastewater treatment plants*, Vol. 3: Solids Processing and Management, WEF manual of practice No. 8, ASCE Manaul No. 76, Mc Graw Hill, New Yourk.